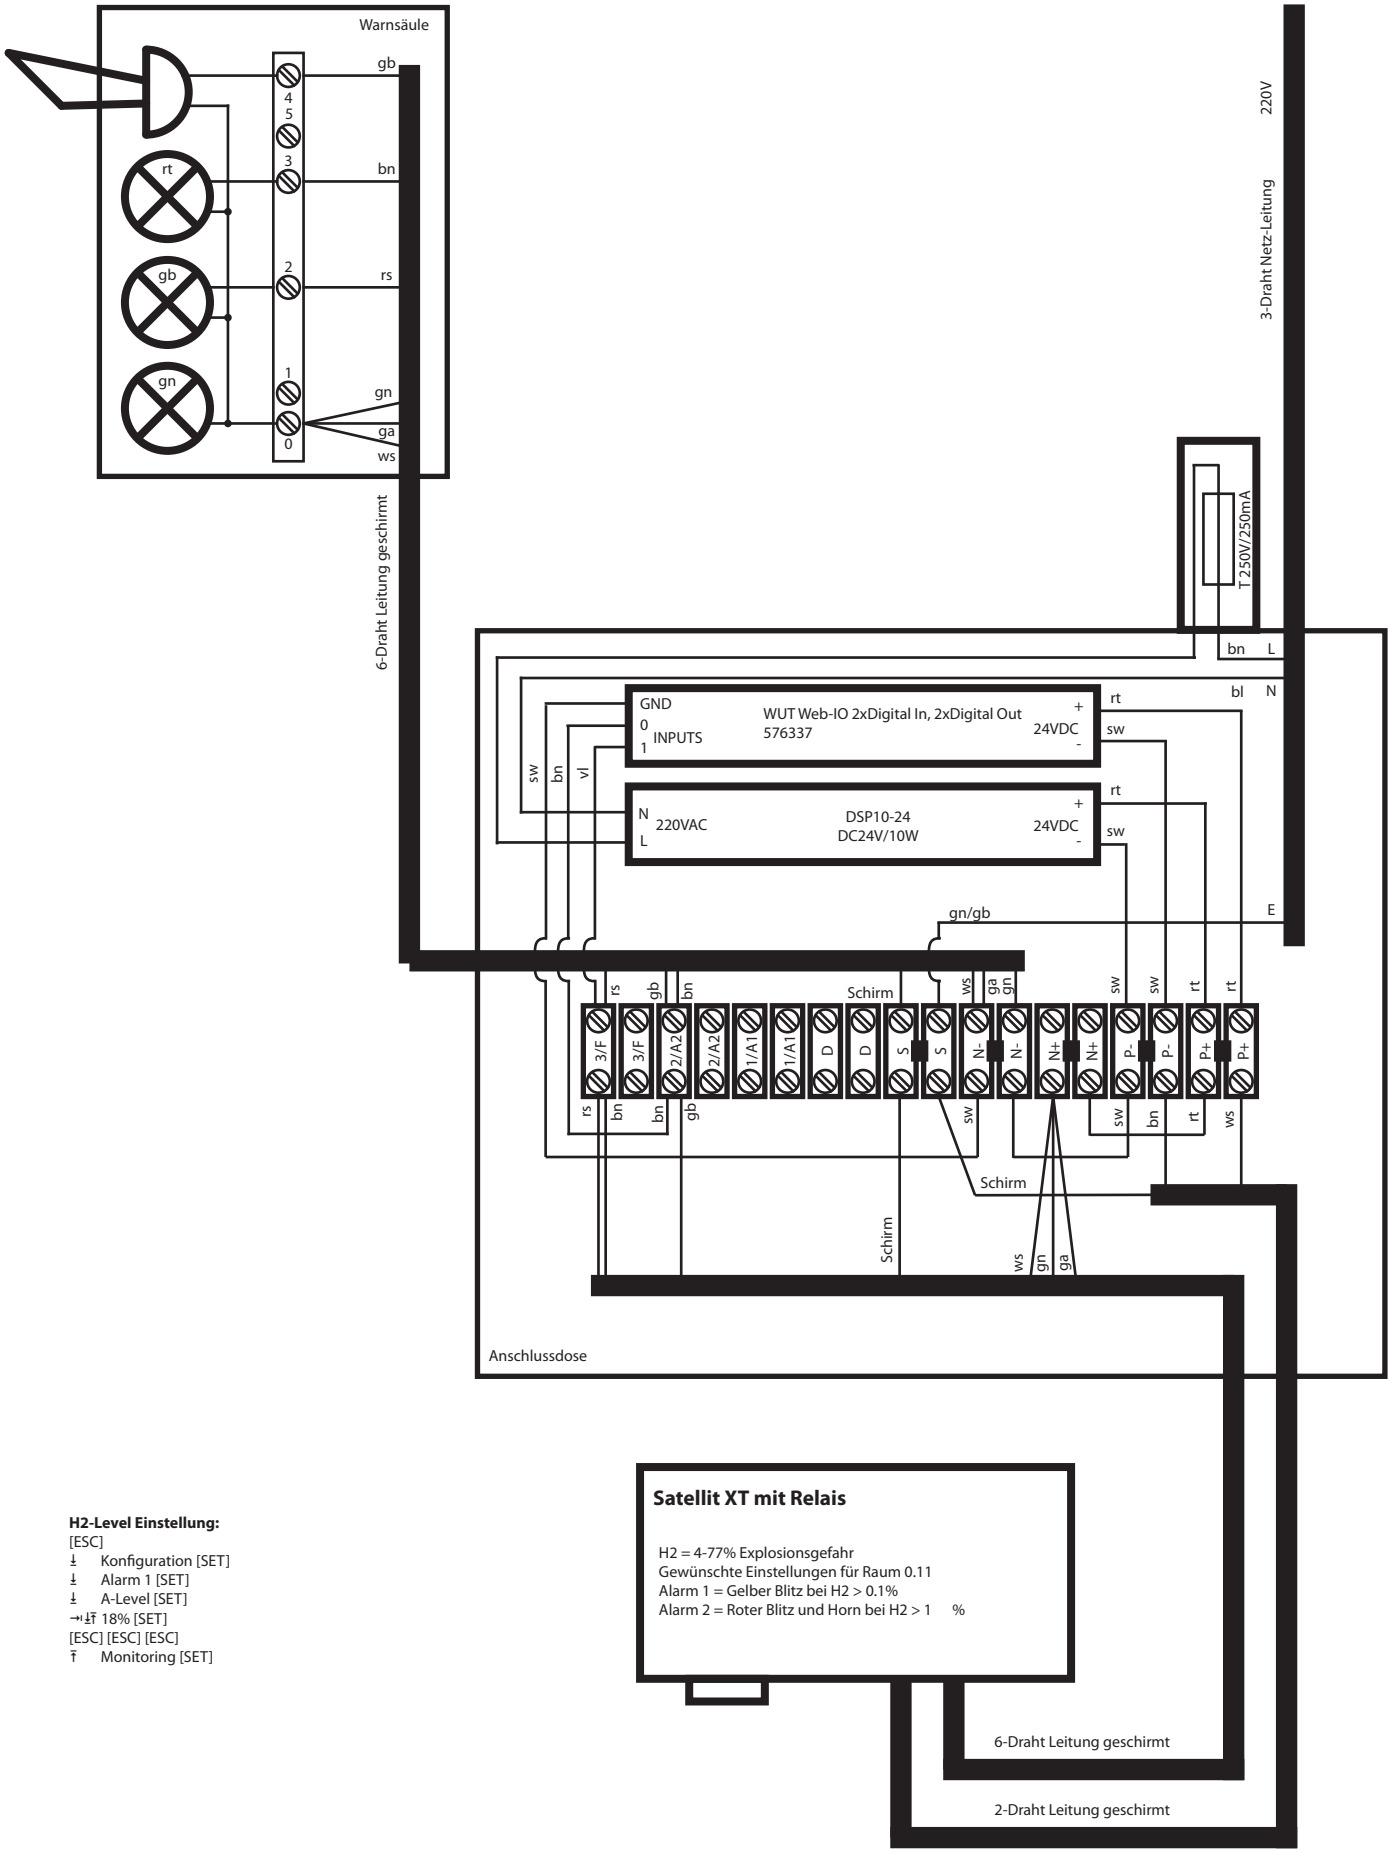

H2-Level Einstellung:
[ESC]
Konfiguration [SET]
Alarm 1 [SET]
A-Level [SET]
18% [SET]
[ESC] [ESC] [ESC]
Monitoring [SET]

Verdrahtung Anschlussdose	Raum 0.11
H2-Gasüberwachung	SP965B
	26.3.2014 ds